



PROTOKOL č. 050-024023

Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.
 adresa: Písek 107, 503 51 Chlumeč n.C.
 IČO: 25251261
 výroba: Písek
 adresa: -
 zakázka: Z050130043

Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050220139
 vzorek: hrubé kamenivo těžené frakce 8 / 16 mm
 místo odběru: třídící linka
 datum odběru: 17.06.2022

Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti
 zkušební postup: ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
 datum ukončení zkoušky: 30.06.2022

Velikost otvoru sítá mm	Celk. propad sítím % hm.
31,5 (2D)	100,0
22,4 (1,4D)	100,0
16 (D)	100,0
11,2	73,6
8 (d)	20,6
5,6	3,0
4 (d/2)	2,0
2	1,7
1	1,5
0,5	1,3
0,25	0,7
0,125	0,3
0,063	0,2

Jemné částice	0,2 %
Nadsítné na síť (2D)	0 %
Nadsítné na síť (1,4D)	0 %
Nadsítné na síť (D)	0 %
Podsítné na síť (d)	21 %
Podsítné na síť (d/2)	2 %
Obsah znečišťujících látek	0,0 %

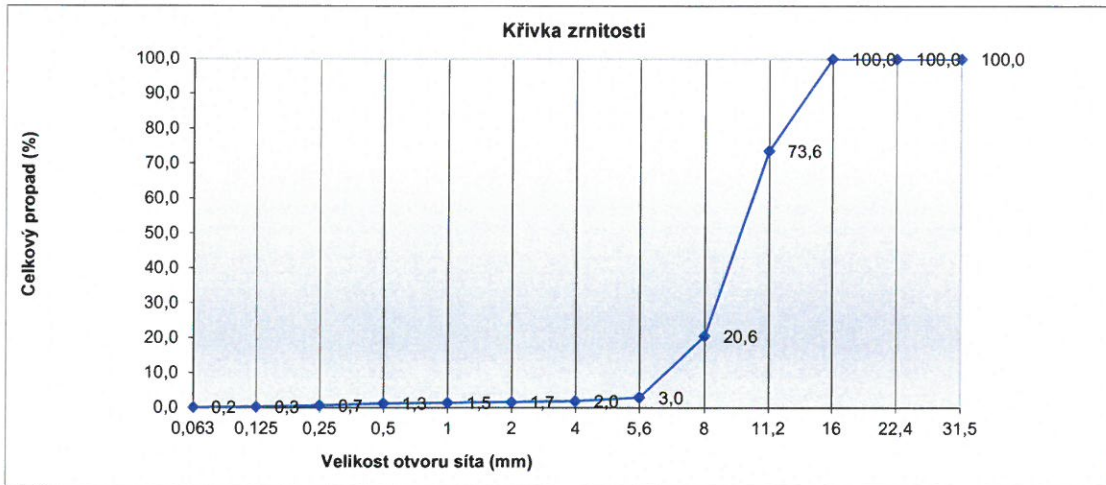

Zkušební zařízení:

Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

Vypracoval:

Josef Jech
 zpracovatel protokolu



Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala
 vedoucí zkušebny

Výtisk č.:

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Předměřice nad Labem, dne 01.07.2022