



## PROTOKOL č. 050-023746

### Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.  
adresa: Písek 107, 503 51 Chlumec n.C.  
IČO: 25251261  
výrobna: Písek  
adresa: -  
zakázka: Z050130043

### Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050210182  
vzorek: hrubé kamenivo těžené frakce 8 / 16 mm  
místo odběru: třídící linka  
datum odběru: 04.10.2021

### Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti  
zkušební postup: ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor  
datum ukončení zkoušky: 29.10.2021

Velikost otvoru sítí mm	Celk. propad sítím % hm.
31,5 (2D)	100,0
22,4 (1,4D)	100,0
16 (D)	100,0
11,2	57,7
8 (d)	8,3
5,6	1,3
4 (d/2)	1,1
2	1,1
1	1,0
0,5	0,9
0,25	0,5
0,125	0,2
0,063	0,1

Jemné částice	0,1 %
Nadsítné na síti (2D)	0 %
Nadsítné na síti (1,4D)	0 %
Nadsítné na síti (D)	0 %
Podsítné na síti (d)	8 %
Podsítné na síti (d/2)	1 %
Obsah znečišťujících látek	0,0 %

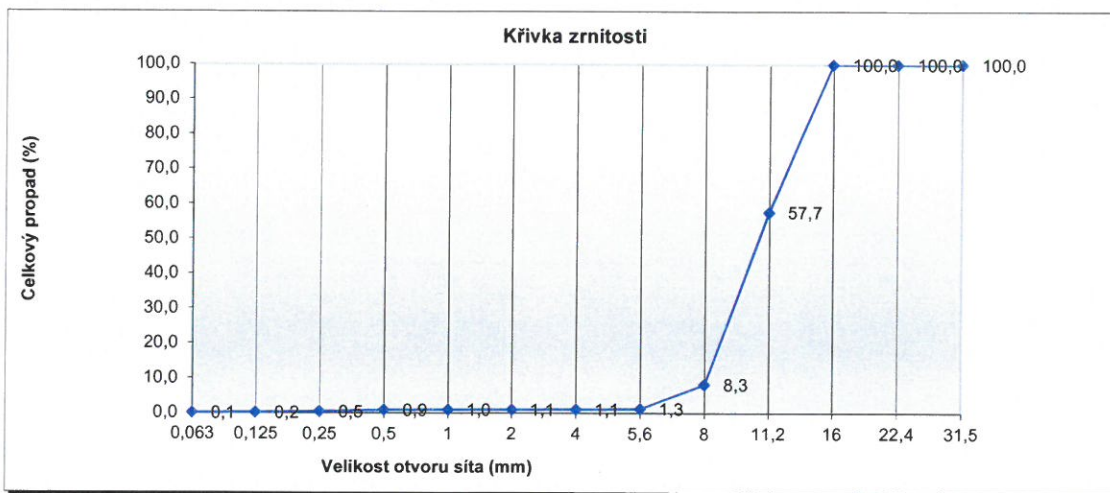

### Zkušební zařízení:

Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

### Vypracoval:

Josef Jech  
zpracovatel protokolu



### Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala  
vedoucí zkušebny

### Výtisk č.: 1

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

### Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Předměřice nad Labem, dne 01.11.2021